


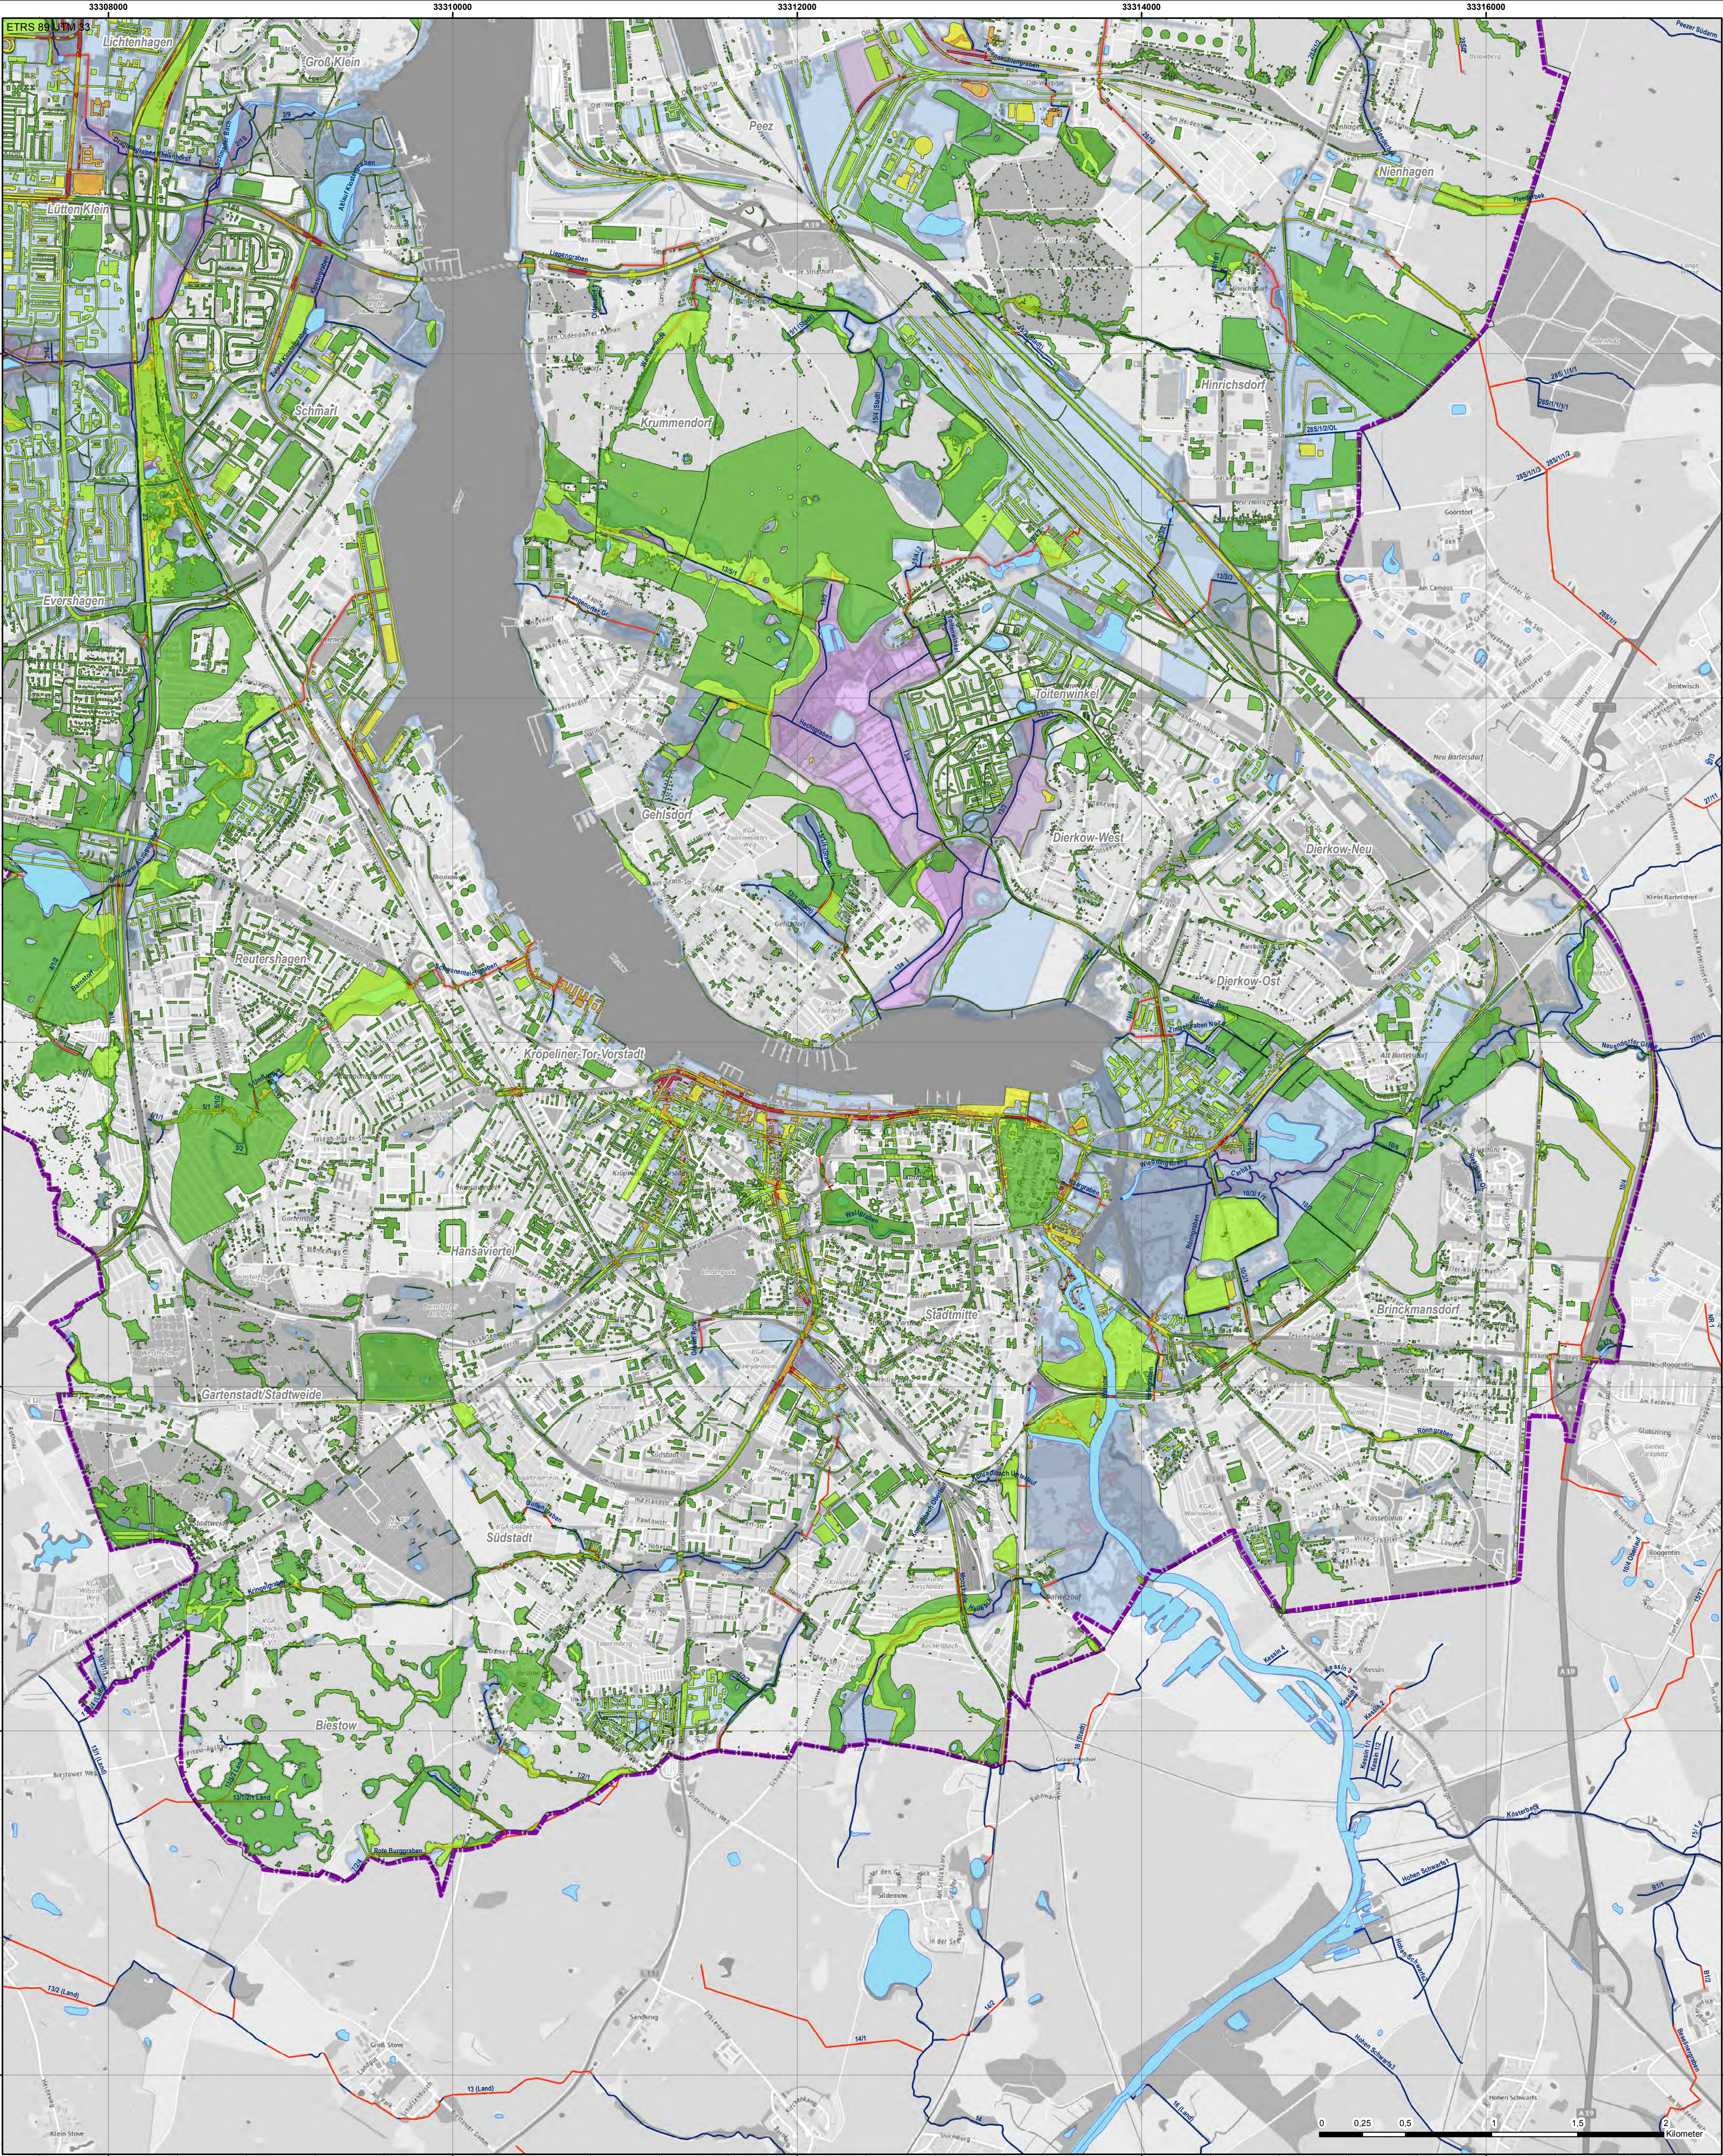

Hansestadt Rostock

Gewässersystem

- verrohrte Vorfluter
- offene Vorfluter
- Seen

Gesamtbewertung Hydrologische Gefährdung

- sehr hoch (Punktsumme der Einzelgefährdungen > 4,5)
- hoch (Punktsumme der Einzelgefährdungen > 3,5)
- mäßig (Punktsumme der Einzelgefährdungen > 2,5)
- gering (Punktsumme der Einzelgefährdungen > 1,5)
- sehr gering (Punktsumme der Einzelgefährdungen > 0,5)

Gesamtbewertung Hochwasserrisiko

- sehr hoch (Risikoindex > 7)
- hoch (Risikoindex > 5 - 7)
- mäßig (Risikoindex > 3 - 5)
- gering (Risikoindex > 1 - 3)
- sehr gering (Risikoindex 0 - 1)


Einzelrisiken

Betroffene Anwohner
Wohngebäude
Gartenlandflächen
Baudenkmale
Geschützte Biotope
IED-Anlagen
Gewerbestätten
Landwirtschaftsflächen
Infrastrukturgebäude
Infrastrukturanlagen

Topografische Datenbasis:
(c) GeoBasis DEM-V <2014>
(c) Hansestadt Rostock (CC BY 3.0)
(c) OpenStreetMap (ODbL)
(c) uVGB-MV

Fachliche Datenbasis:
Datengrundlagen mit Stand Dezember 2014
Analysen erfolgten stadtgebiets- und einzugsgebietsbezogen

Erläuterungen:
Die Gefährdung entspricht den Ergebnissen aus INTEK Phase 2 (Stand: 2013)
Das Gesamtrisiko entspricht dem Maximum des Einzelrisikos einer Fläche.

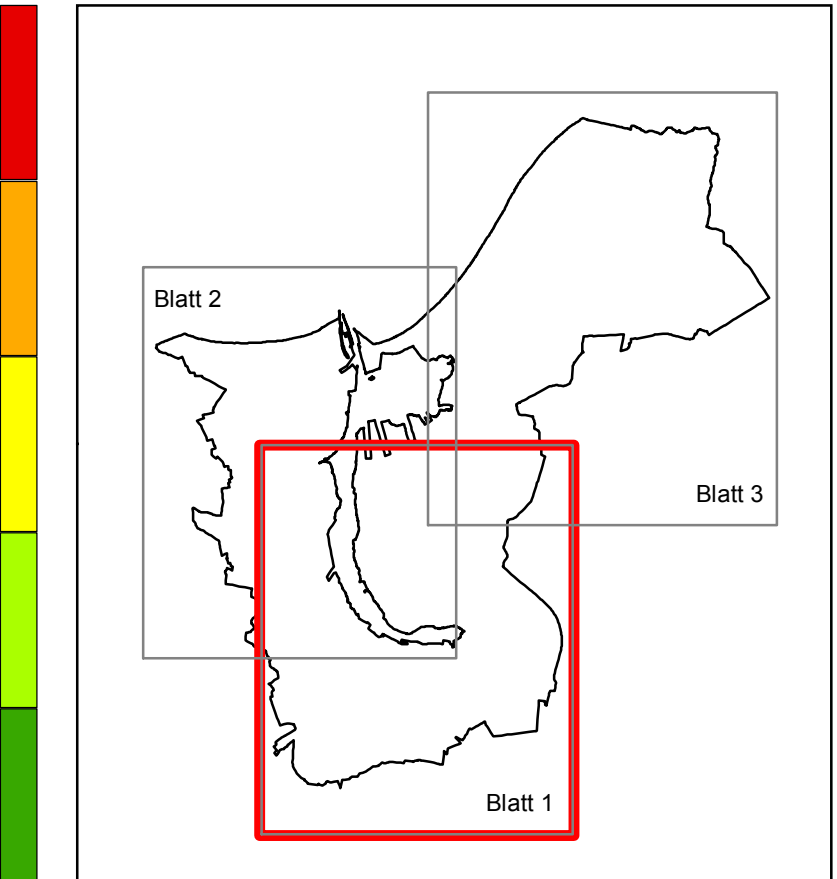

6. Gesamtbewertung des Hochwasserrisikos

INTEK Integriertes Entwässerungskonzept für die Hansestadt Rostock (2014)

Hansestadt Rostock
Amt für Umweltschutz
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

Ansprechpartner:
Dr. Brigitte Preuß
Dr. Andreas Neupert

Telefon: 0381/381-0
Telefax: 0381/381-1902
Email: brigitte.preuss@rostock.de
Internet: www.rathaus.rostock.de

biota - Institut für ökologische
Forschung und Planung
Nebelring 15
18246 Bützow

Ansprechpartner:
Dr. Dr. Dietmar Mehl

Telefon: 038461/9167-0
Telefax: 038461/9167-50
Email: postmaster@institut-biota.de
Internet: www.institut-biota.de